


## Guia de Instalacion Interruptores diferenciales

### Interruptores diferenciales bipolares:


“Los interruptores diferenciales deberán ser instalados junto con el interruptor termo magnético correspondiente”:

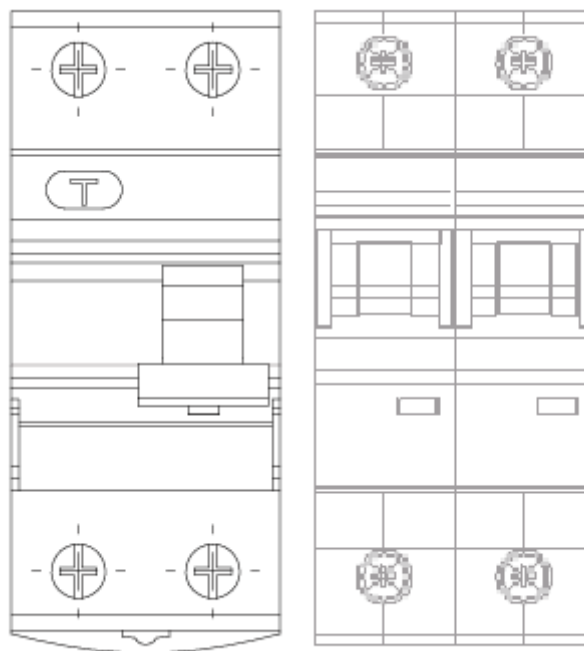

- 1) Para los TMD-10KA-30 25A 2P se deberá instalar junto a una TMI-6KA-C25 2P o menor
- 2) Para los TMD-10KA-30 40A 2P se deberá instalar junto a una TMI-6KA-C40 2P o menor

**Interruptores diferenciales tetrapolares:**

**“Los interruptores diferenciales deberán ser instalados junto con el interruptor termo magnético correspondiente”:**

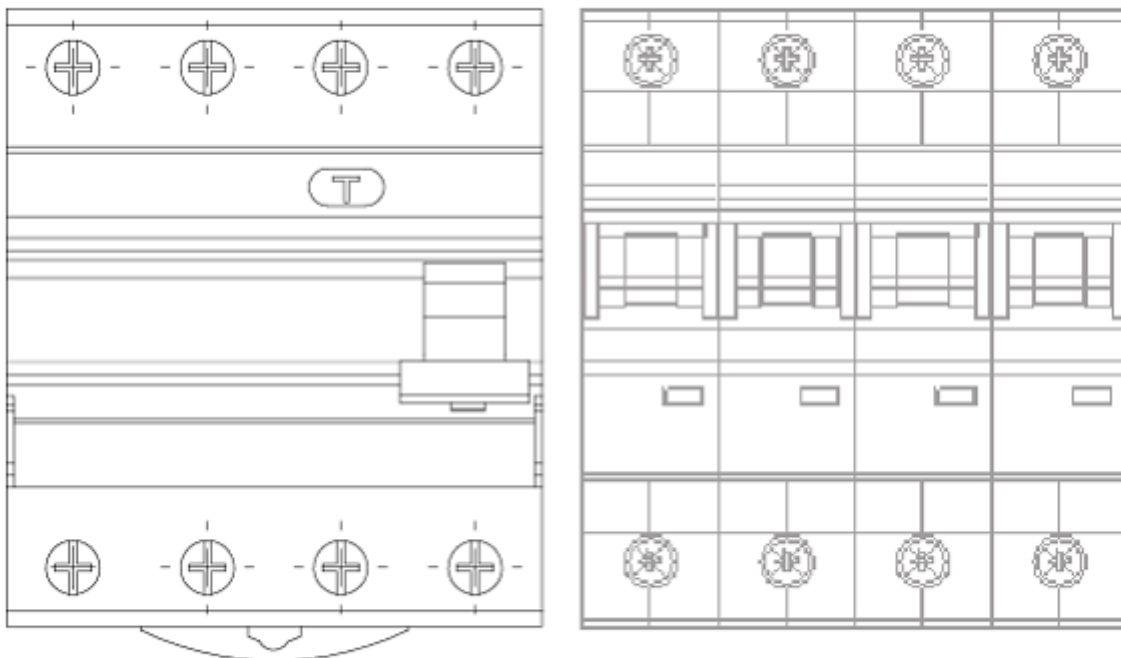

- 3) Para los TMD-10KA-30 40A 4P se deberá instalar junto a una TMI-6KA-C40 4P o menor
- 4) Para los TMD-10KA-30 63A 4P se deberá instalar junto a una TMI-6KA-C63 4P o menor